

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH-VAPOR
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	-
Rango:	SUB 11,85 BAJ 11,25 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900122
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/8/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2022

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	11,850	11,850	11,850	11,850
	Patron	11,840	11,840	11,840	11,840
	Error %	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
Reposicion	Valor buscado	11,250	11,250	11,250	11,250
	Patron	11,250	11,250	11,250	11,250
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

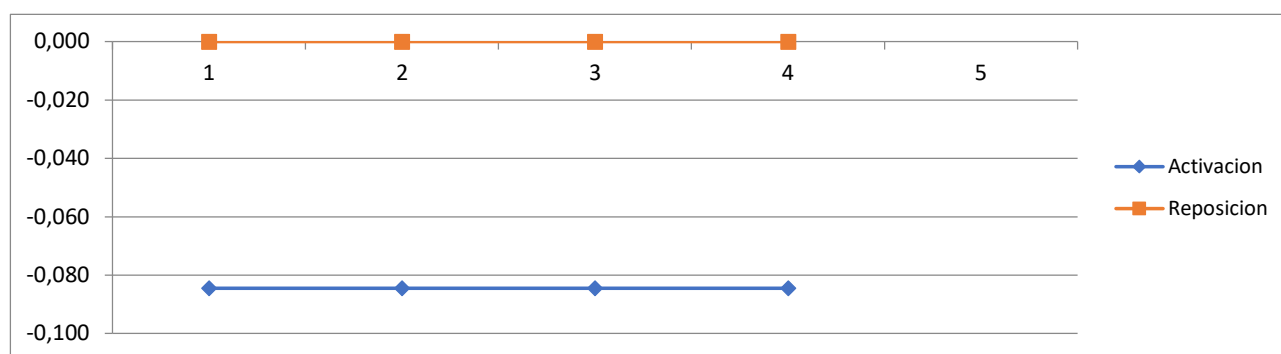

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA