



**Informe de calibracion de Instrumentos**

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	CU-AU-CRP-ICP-TT1
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	TMT-181
S/N:	N/I
Rango:	0 A 150 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000024
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

**Patrones utilizados**

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,200	49,590	74,800	97,680	74,800	49,590	25,200
Final	25,200	49,590	74,800	97,680	74,800	49,590	25,200
Patron	25,100	50,100	75,100	99,200	75,100	50,100	25,100
Error %	-0,398	1,018	0,399	1,532	0,399	1,018	-0,398

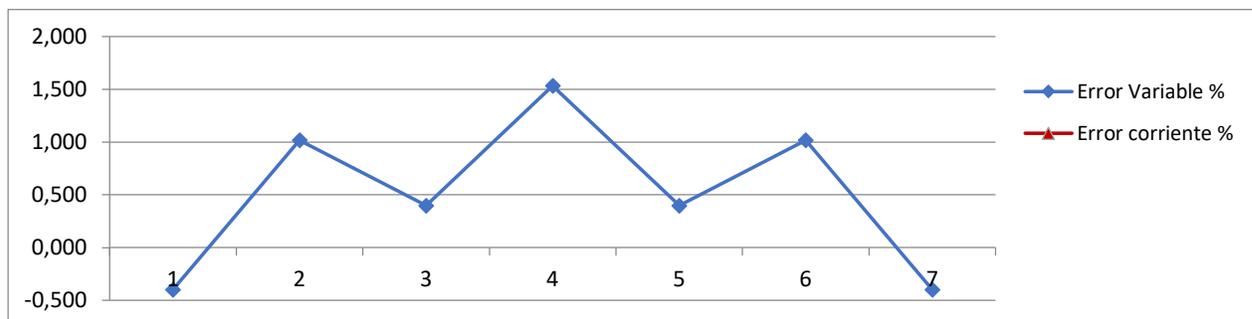

**Resultado:**



Apto



No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico     R. MAGALLANES    

Revisado     L. GUEMBERENA