



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-004
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191254
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,000	1,100	48,000	1,100	-19,000
Final	-19,000	1,100	48,000	1,100	-19,000
Patron	-23,500	2,000	49,900	2,000	-23,500
Error %	19,149	1,100	3,808	0,900	19,149

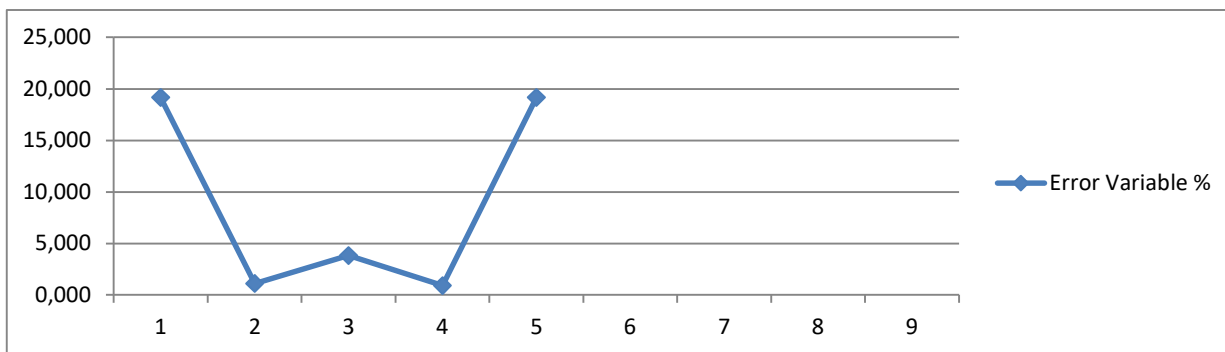

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA