



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	NTC
Tag:	VNT-NTC-026
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50 A 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30500048
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	20/12/2022
Fluido de prueba	N/A
CLIENTE	SWIFT V.T

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-20,000	0,000	49,500	0,000	-20,000
Final	-20,000	0,000	49,500	0,000	-20,000
Patron	-19,900	0,200	49,500	0,200	-19,900
Error %	-0,503	0,200	0,000	0,200	-0,503

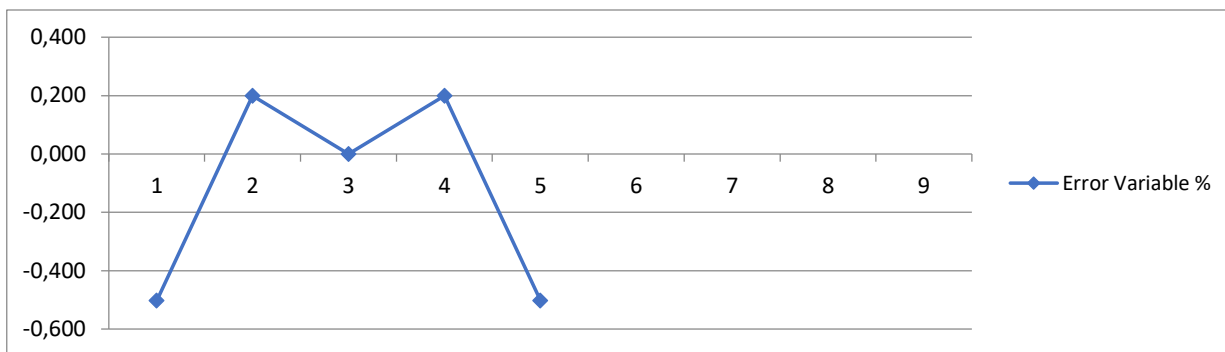

### Resultado:

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA