



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-058
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191272
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,200	2,900	48,600	2,900	-17,200
Final	-17,200	2,900	48,600	2,900	-17,200
Patron	-16,800	2,100	49,900	2,100	-16,800
Error %	-2,381	-0,800	2,605	-0,800	-2,381

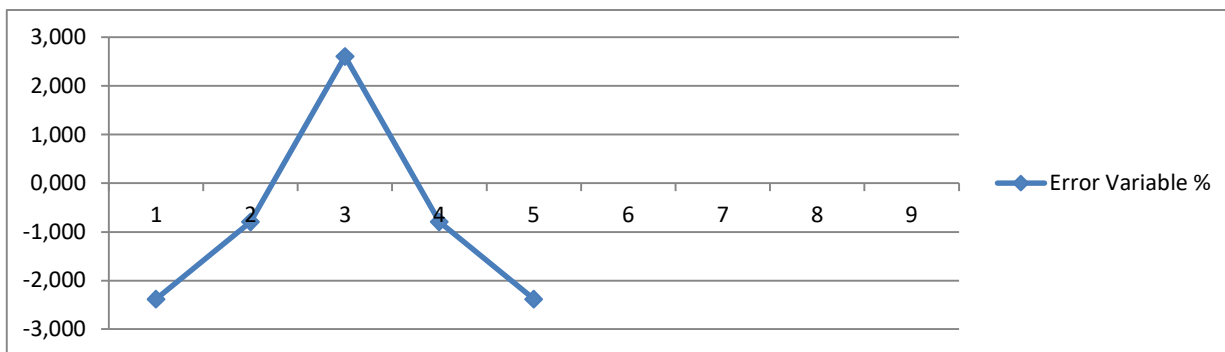

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA