



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-010
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191259
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,300	2,200	46,700	2,200	-17,300
Final	-17,300	2,200	46,700	2,200	-17,300
Patron	-20,100	0,500	48,800	0,500	-20,100
Error %	13,930	1,100	4,303	-1,700	13,930

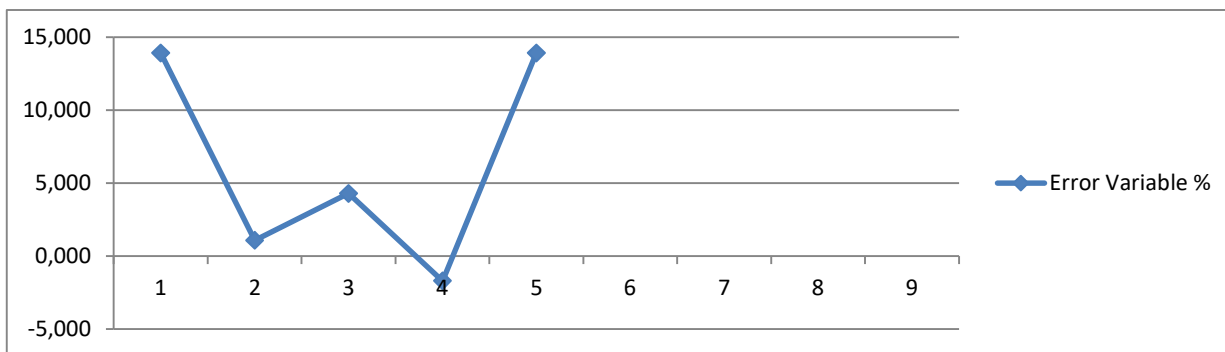

Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA