



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BPM-22
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-10 A 40 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30300032
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	15/12/2022
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	2,000	10,000	20,000	30,000	40,000
Final	2,000	10,000	20,000	30,000	40,000
Patron	2,700	10,100	20,300	30,200	40,100
Error %	25,926	0,990	1,478	0,662	0,249

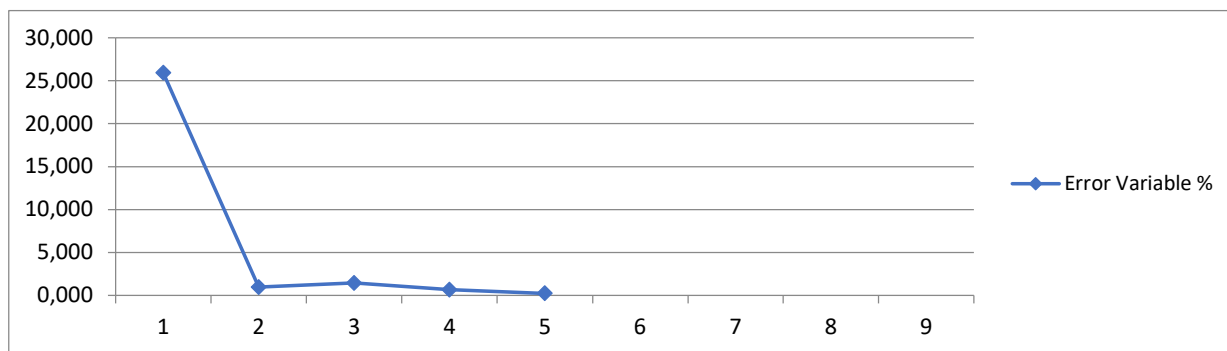

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA