

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	2
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000038
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/7/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	SWIFT VT

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	18,300	50,100	74,200	99,990	74,200	50,100	18,300
Final	18,300	50,100	74,200	99,990	74,200	50,100	18,300
Patron	18,600	50,600	74,800	100,300	74,800	50,600	18,600
Error %	1,613	0,988	0,802	0,309	0,802	0,988	1,613

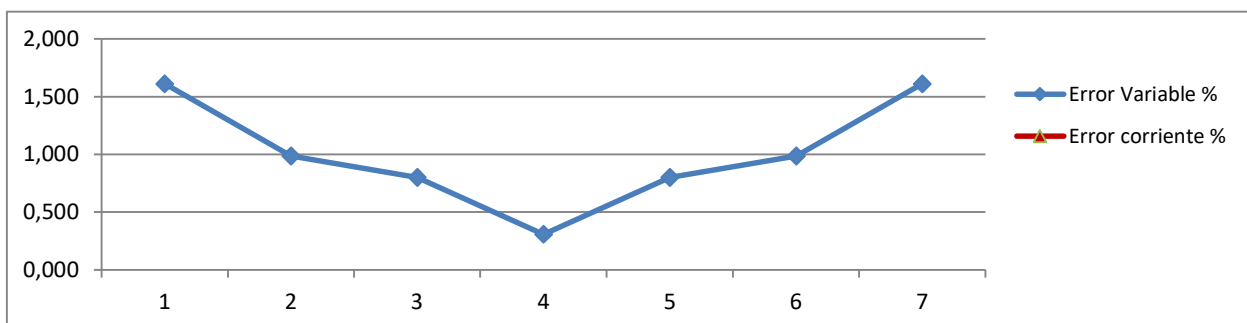

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA