



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_10_C2
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT-116
S/N:	
Rango:	Sub 3 Baj 2.8 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	40900002
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

		Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado		3.000	3.000	3.000	3.000
	Patron		3.000	3.000	3.000	3.000
	Error %		0.000	0.000	0.000	0.000
Reposicion	Valor buscado		2.800	2.800	2.800	2.800
	Patron		2.800	2.800	2.800	2.800
	Error %		0.000	0.000	0.000	0.000

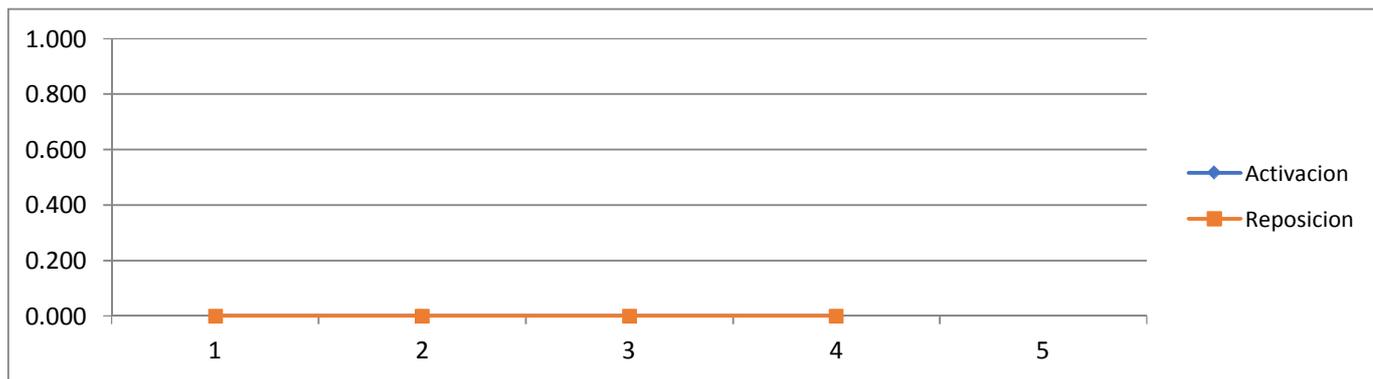

Resultado: Apto No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico GARZON JUAN

Revisado L. GUEMBERENA