



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	SME
Tag:	LEL_03_01
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	OPTIMA PLUS
S/N:	ZA176524350283
Rango:	0 a 100 % LEL

Información de calibración	
N° de Acta	51550139
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/4/2026
Fluido de prueba	Pentane 075% (50% LEL)
Cliente	GROBOCOPATEL

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023
	MSA		402909895	

UNIDAD: LEL

Inicial	0,000	52,470
Final	0,000	52,470
Patrón	0,000	50,000
Error P1 %	0,000	-4,940

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	12,470
Final	4,000	12,470
Patrón	4,000	12,470
Error mA %	0,000	0,000

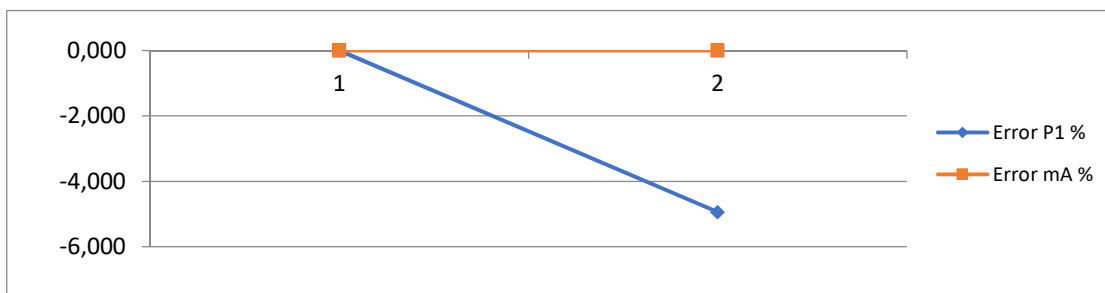

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA