



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	SEC-1-7
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 300 °C


Información de calibración	
N° de Acta	50200077
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/4/2026
Fluido de prueba	-
Ciente	Grobocopatel

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	25,330	150,190	299,990	150,190	25,330
Final	25,330	150,190	299,990	150,190	25,330
Patron	25,000	150,000	300,000	150,000	25,000
Error %	-1,320	-0,127	0,003	-0,127	-1,320

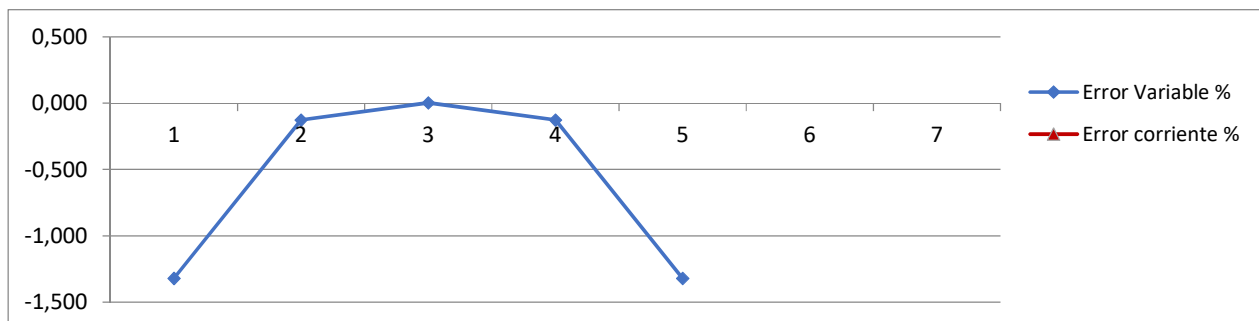

Resultado:

Apto

No Apto

Técnico           G. ROMANO          

Revisado           L. GUEMBERENA